令和４年７月１５日
堺 市 上 下 水 道 局

白鷺町１丁ほかマンホールポンプ設備更新工事の設計図書の訂正について（通知）

白鷺町１丁ほかマンホールポンプ設備更新工事の設計図書等について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．訂正内容

設計図書（図面　図面番号　08-PM06）５８号マンホールポンプ機械設備更新図のポンプ出力を修正します。

特記仕様書第２章機械設備工事仮設計画図（案）仮設排水ポンプ出力を修正します。

【訂正前】

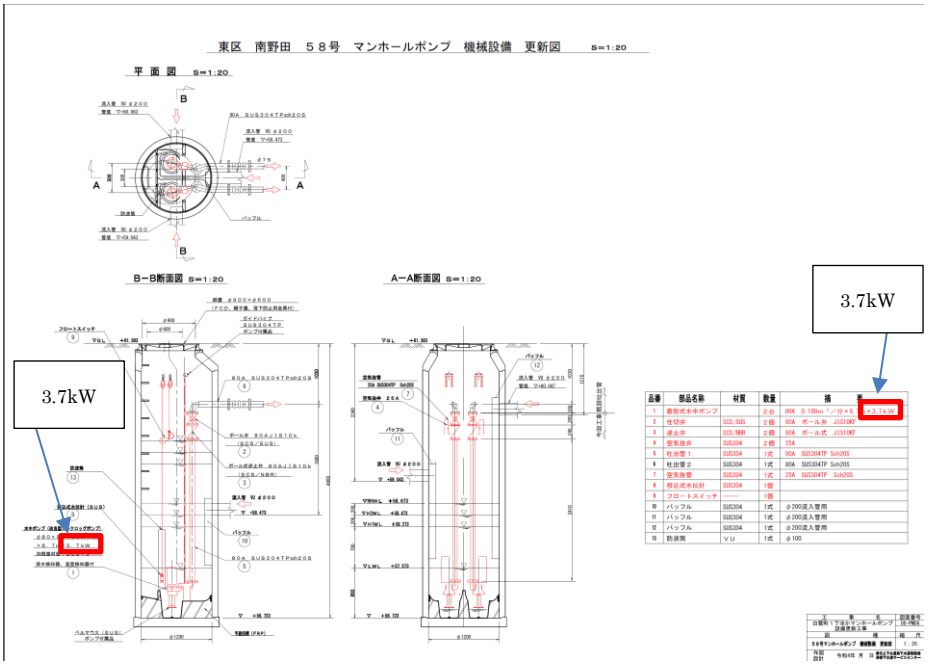

－仮設計画図（案）－

18号　仮設計画図

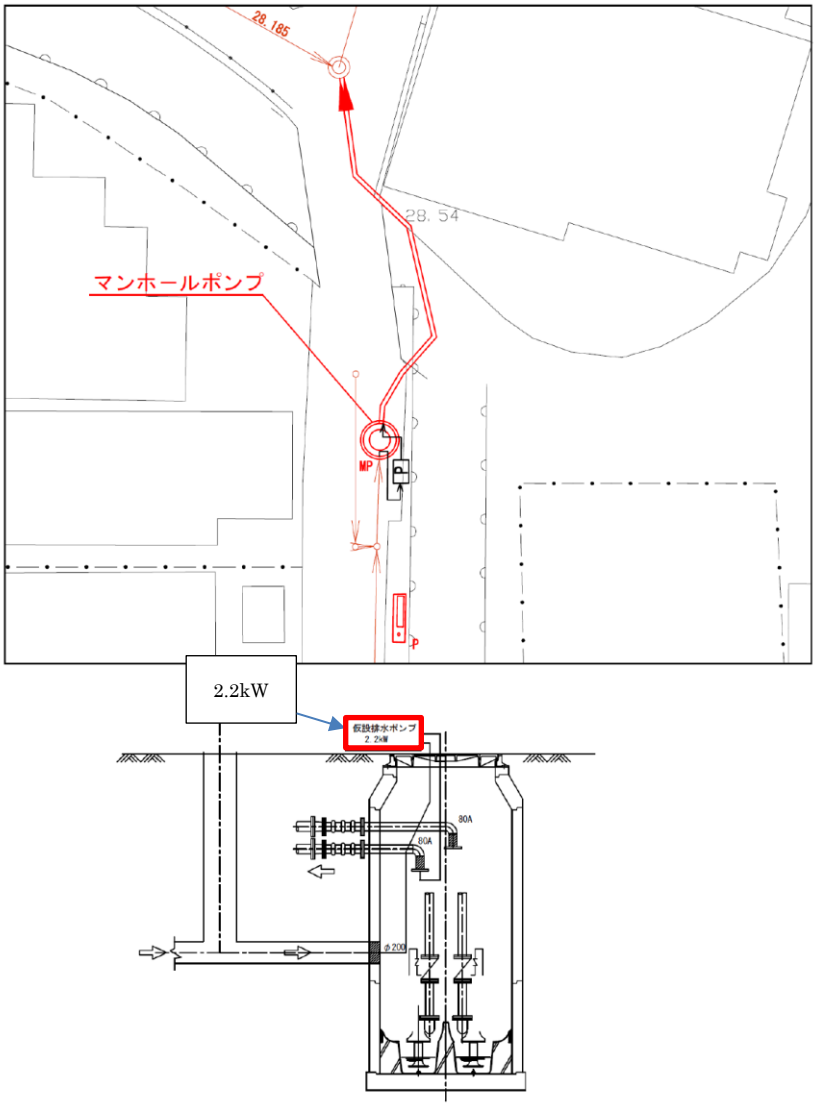

－仮設計画図（案）－

58号 仮設計画図

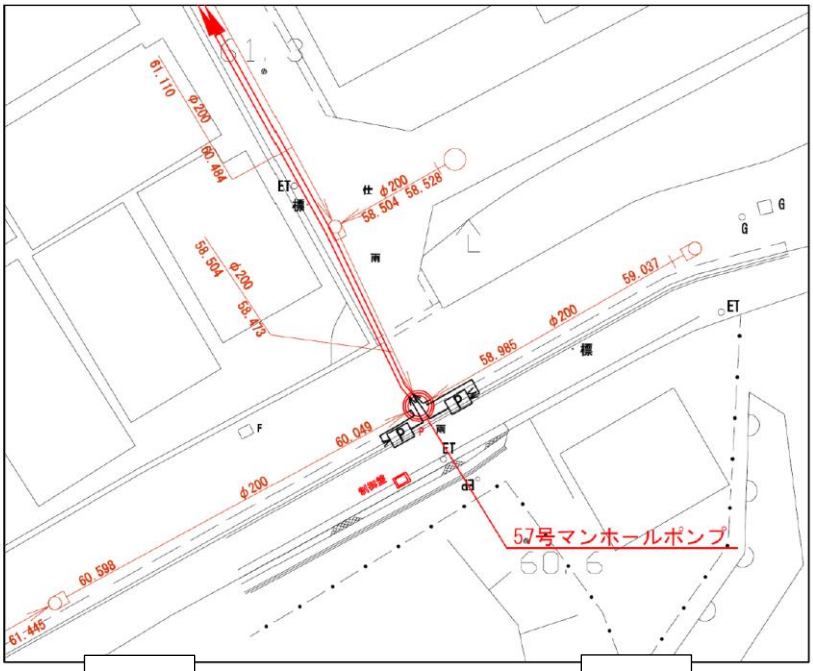

2.2kW

2.2kW

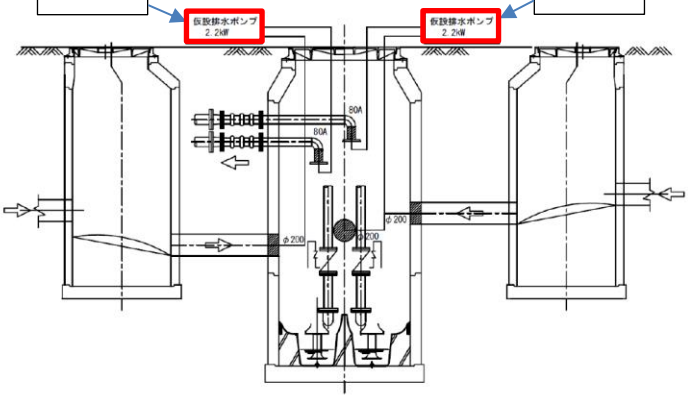

－仮設計画図（案）－

41号 仮設計画図

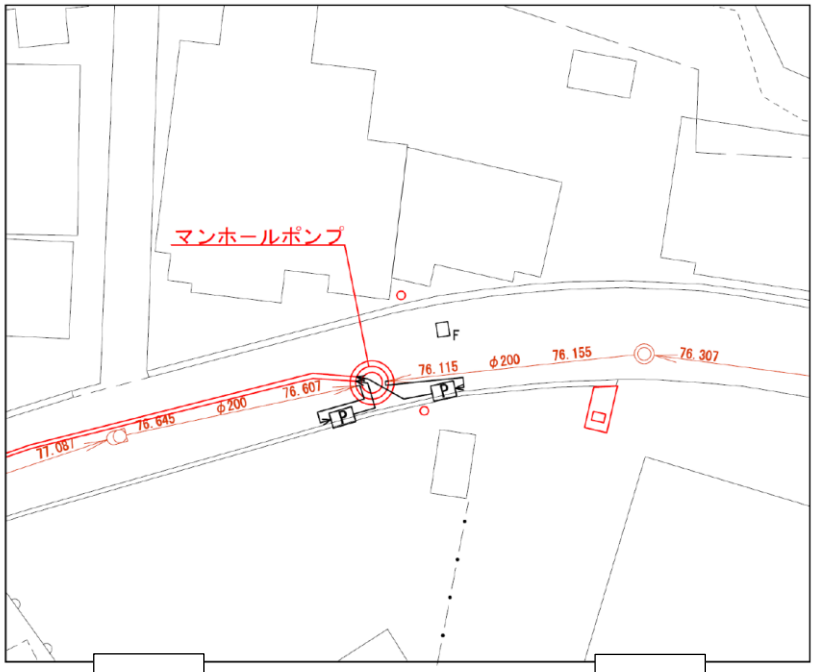

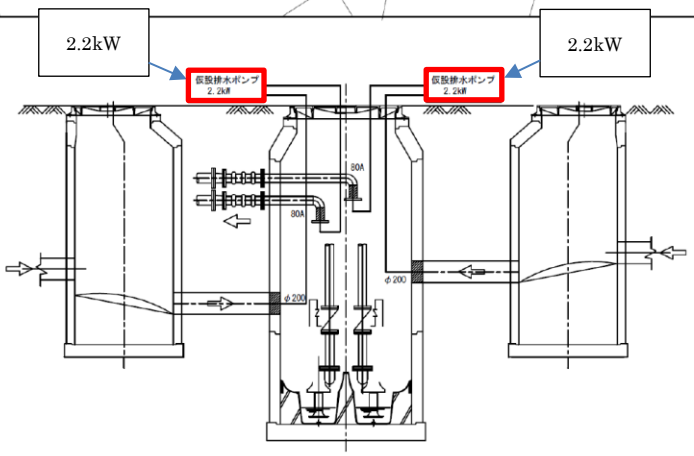

－仮設計画図（案）－

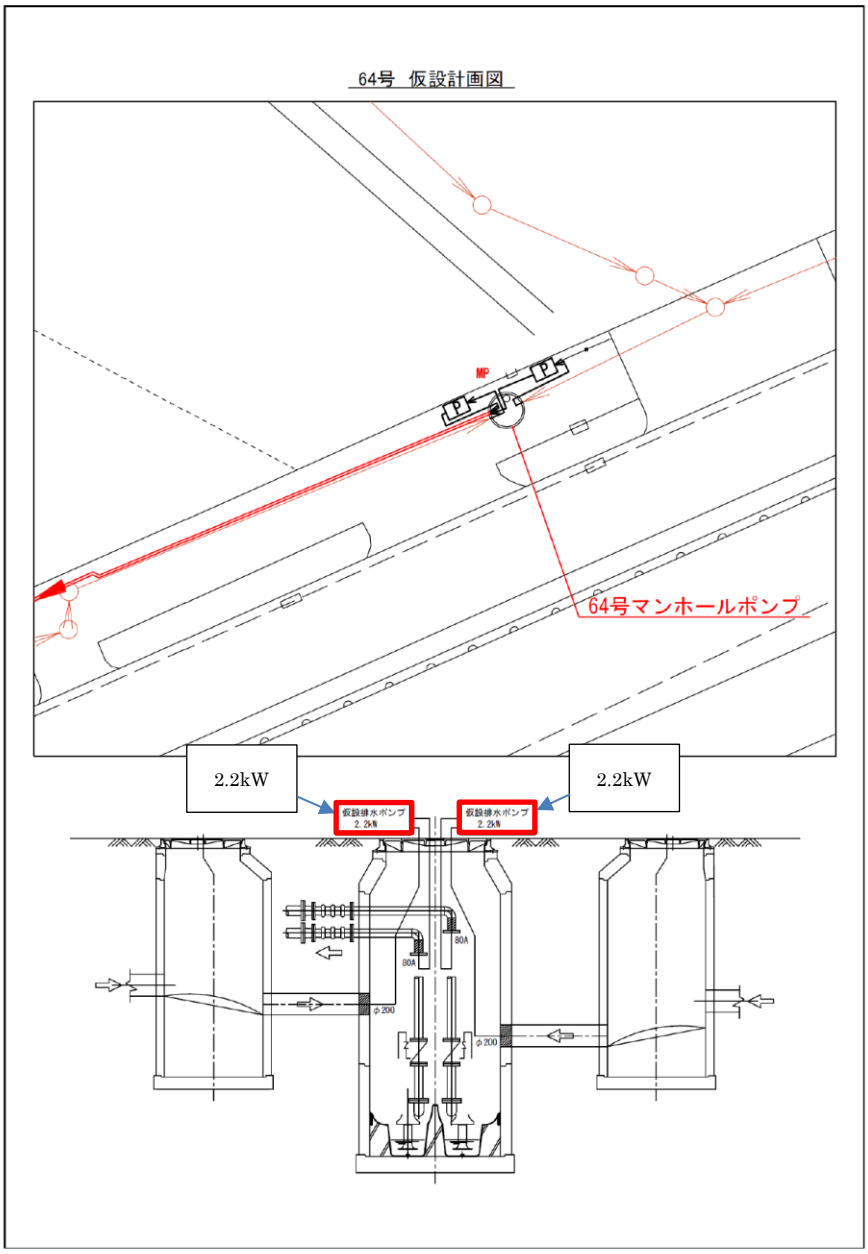
64号 仮設計画図
MP
64号マンホールポンプ
2.2kW
2.2kW
仮設排水ポンプ
2.2kW
仮設排水ポンプ
2.2kW
80A
80A
φ200
φ200

－仮設計画図（案）－

47-1号　仮設計画図

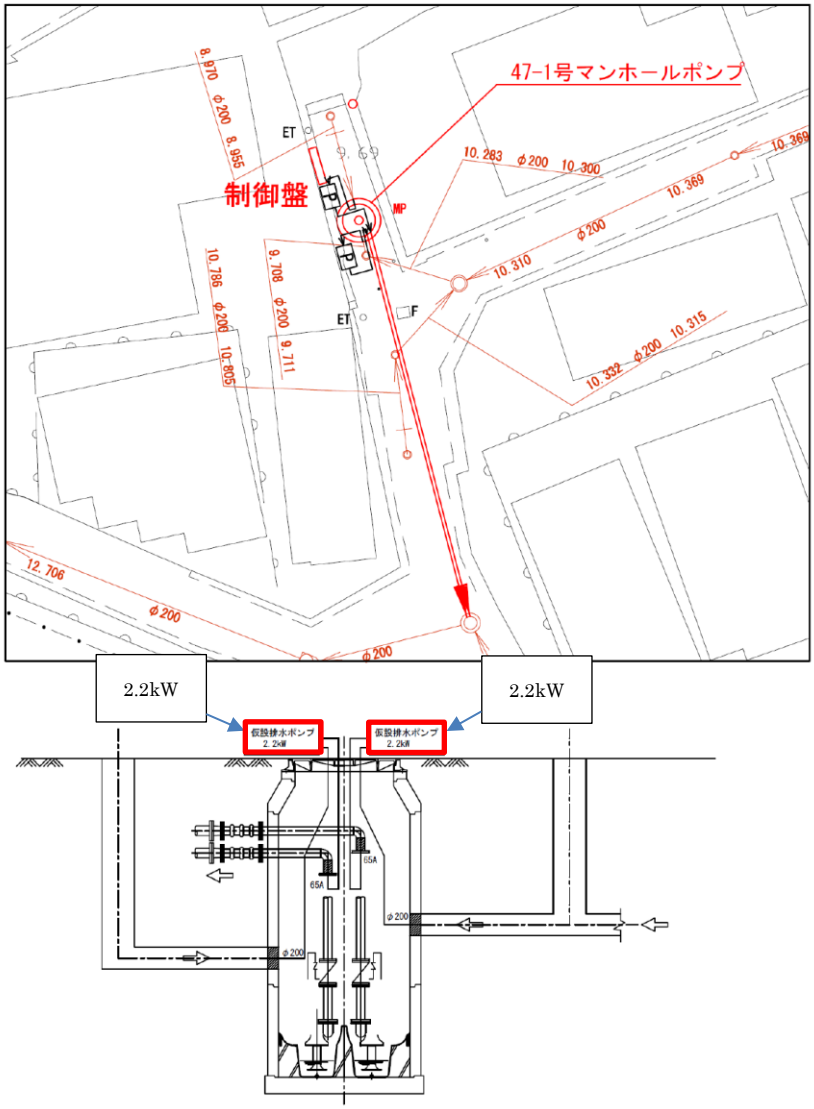

【訂正後】

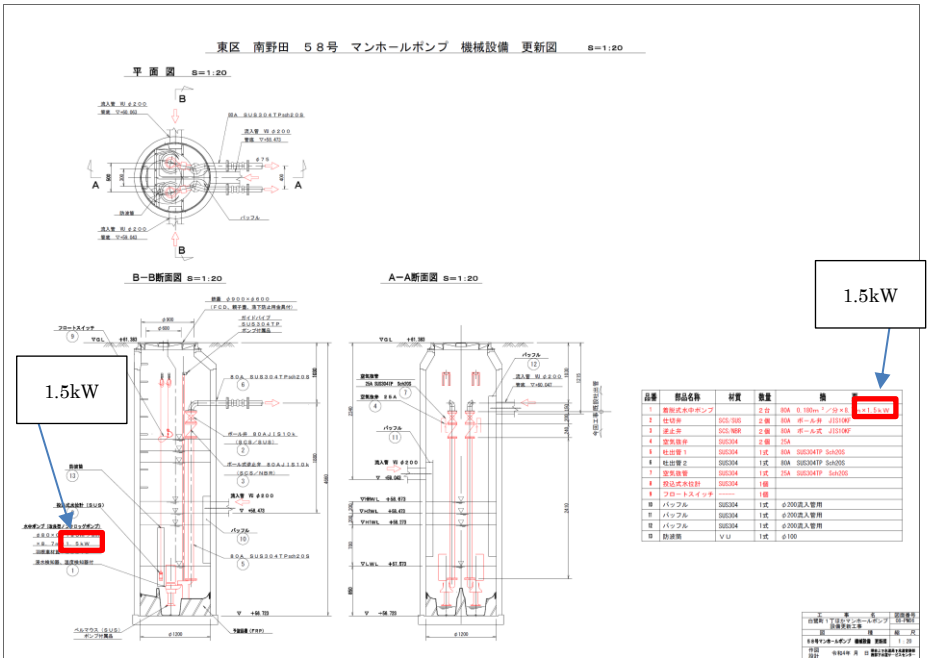
東区　南野田　５８号　マンホールポンプ　機械設備　更新図　S=1:20
平　面　図　S=1:20
B－B断面図　S=1:20
A－A断面図　S=1:20
1.5kW
1.5kW
品番
部品名称
材質
数量
備考
1
着脱式水中ポンプ
2台
80A　0.190m³／分×5
1.5kW
2
仕切弁
SCS/SUS
2個
80A　ボールキ　JIS10K
3
逆止弁
SCS/NBR
2個
80A　ボール式　JIS10K
4
空気抜弁
SUS304
2個
25A
5
吐出管１
SUS304
1式
80A　SUS304TP　Sch20S
6
吐出管２
SUS304
1式
80A　SUS304TP　Sch20S
7
空気抜管
SUS304
1式
25A　SUS304TP　Sch20S
8
投込式水位計
SUS304
1個
9
フロートスイッチ
1個
10
バッフル
SUS304
1式
φ200流入管用
11
バッフル
SUS304
1式
φ200流入管用
12
バッフル
SUS304
1式
φ200流入管用
13
防波筒
VU
1式
φ100

－仮設計画図（案）－

18号 仮設計画図

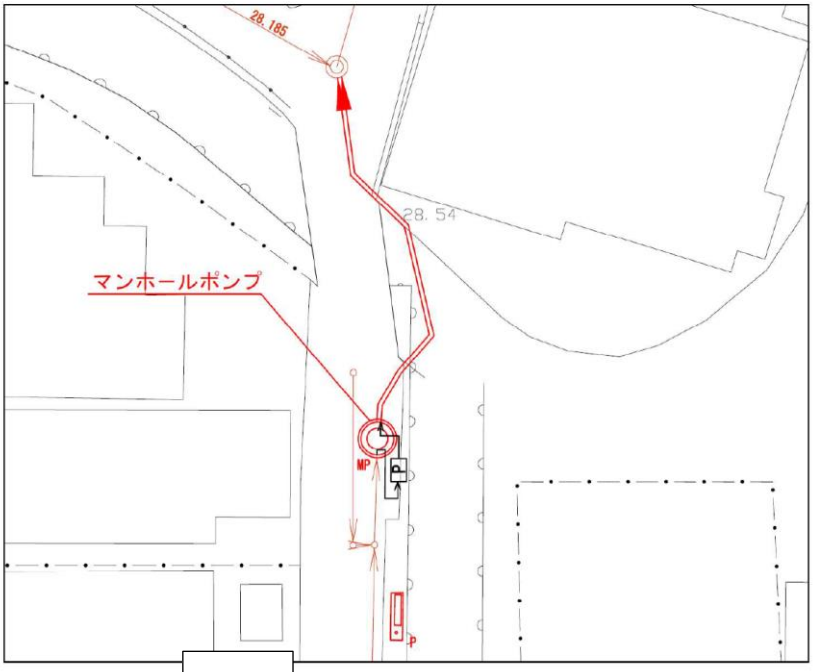

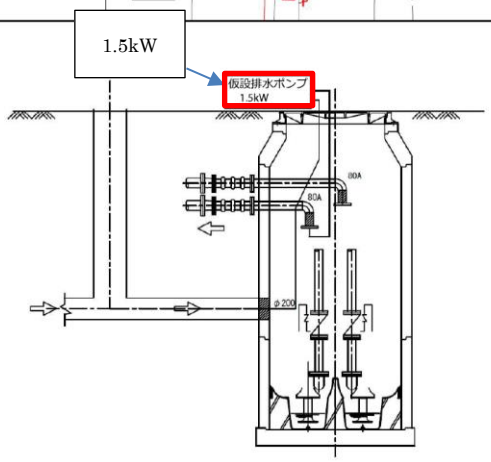

－仮設計画図（案）－

58号 仮設計画図

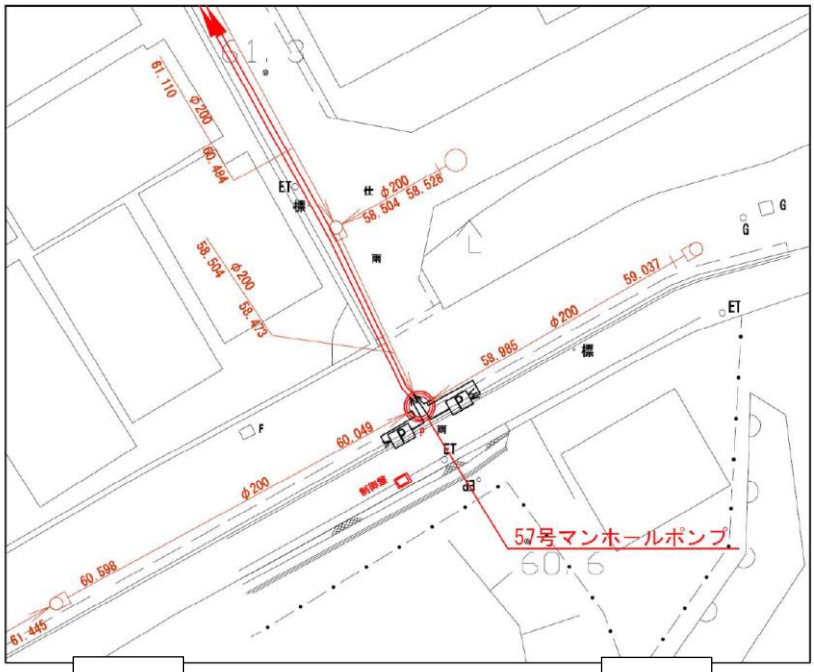

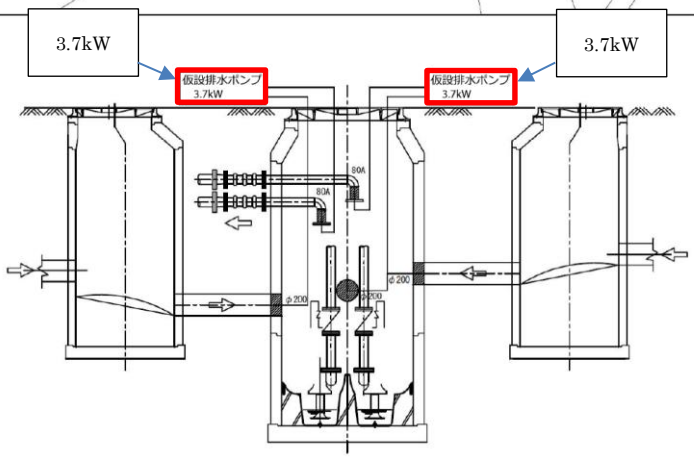

－仮設計画図（案）－

41号 仮設計画図

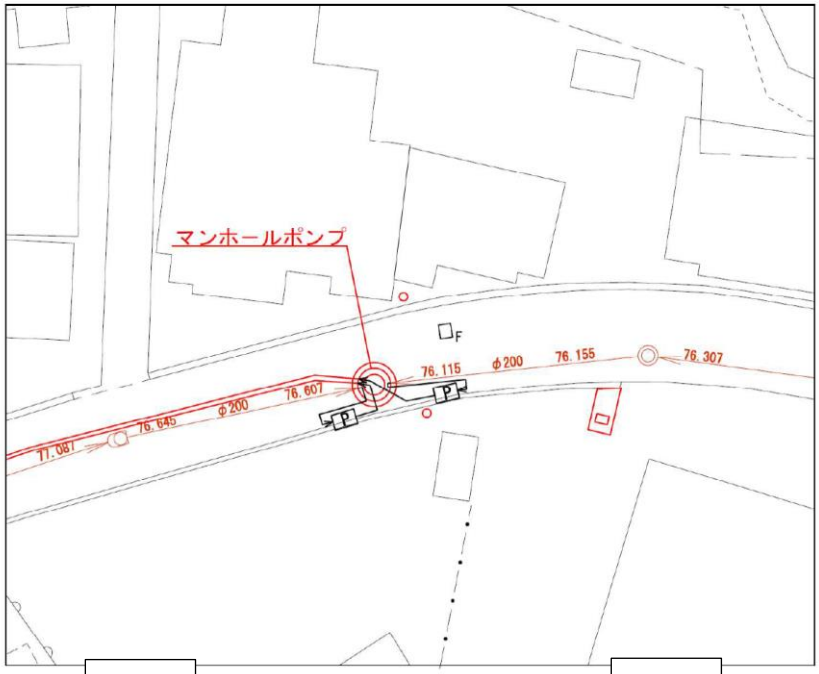

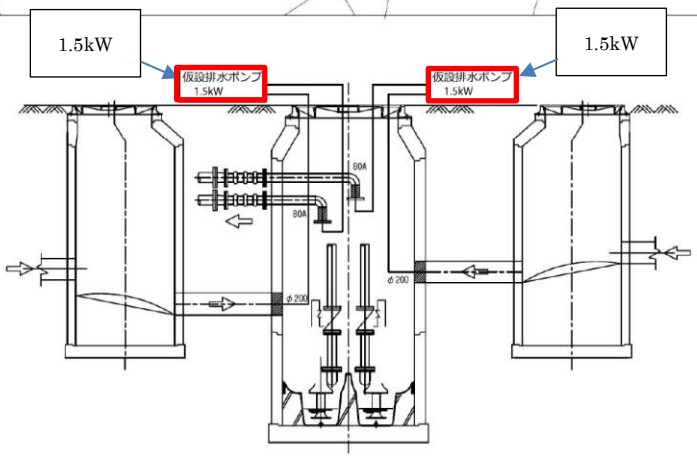

－仮設計画図（案）－

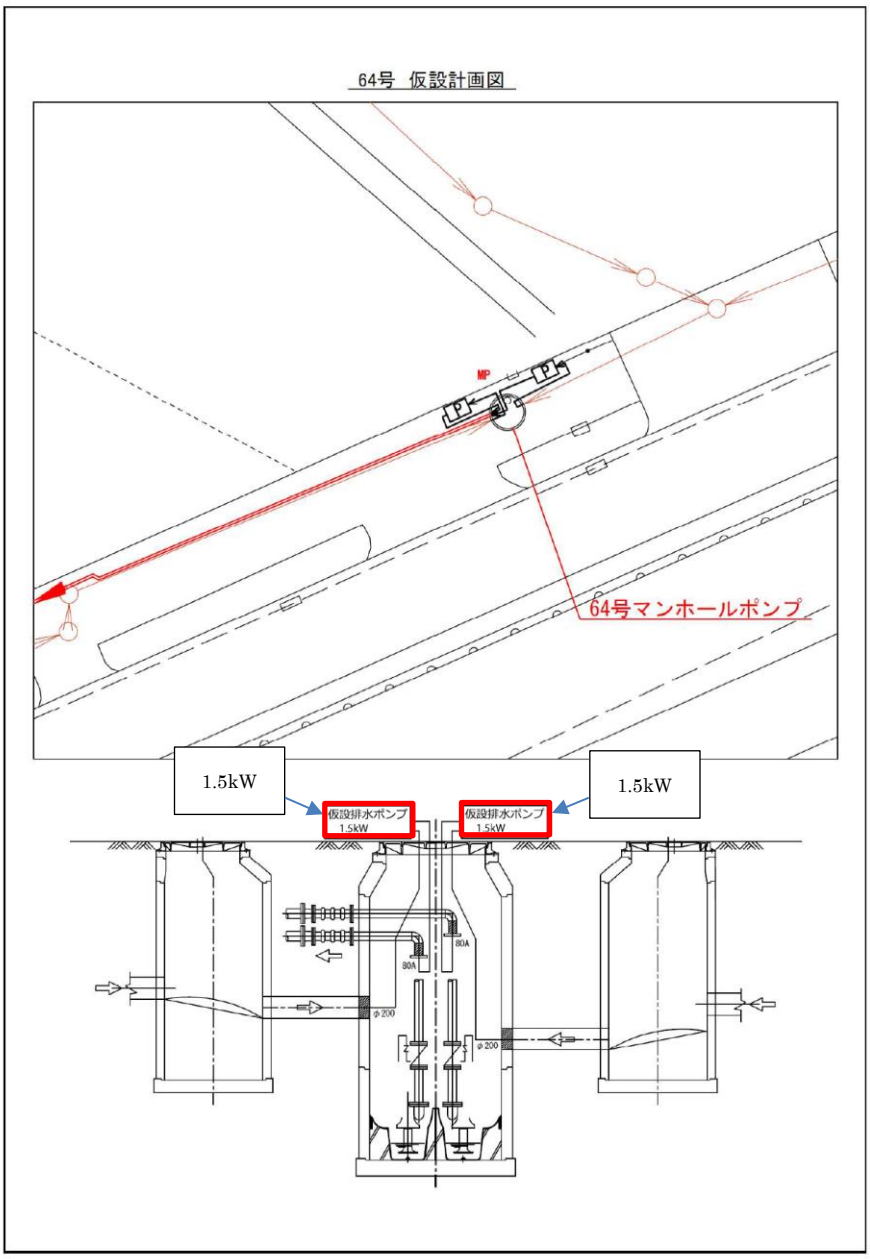
64号 仮設計画図
MP
64号マンホールポンプ
1.5kW
1.5kW
仮設排水ポンプ
1.5kW
仮設排水ポンプ
1.5kW
80A
80A
φ200
φ200

－仮設計画図（案）－
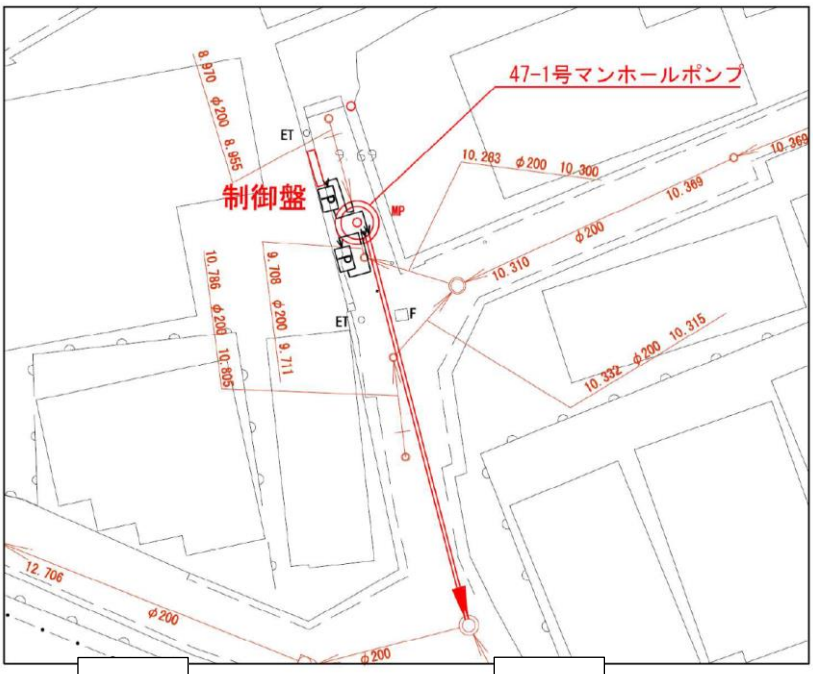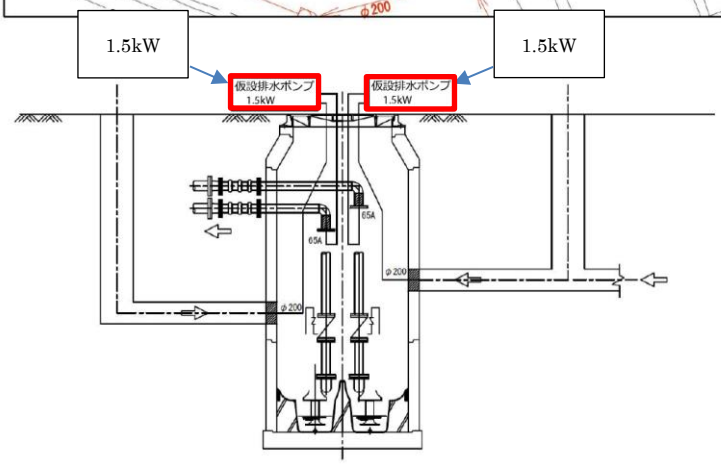
47-1号 仮設計画図